



Регламент КФФ по инфраструктуре стадионов



Издание 2022 г.

Содержание

I. Общие Положения.....	4
Статья 1 Область применения.....	4
Статья 2 Связь с регламентами турнира.....	5
Статья 3 Роли и обязанности.....	5
Статья 4 Термины и определения.....	6
II. Зоны, относящиеся к футболистам и официальным лицам матча.....	7
Статья 5 Игровое поле.....	7
Статья 6 Зона разминки.....	8
Статья 7 Ворота и переносные ворота.....	8
Статья 8 Техническая зона и место для резервного судьи.....	8
Статья 9 Флагштоки.....	9
Статья 10 Помещения для игроков и официальных лиц матча.....	9
Статья 11 Раздевалки.....	9
Статья 12 Комната для делегата и инспектора матча.....	10
Статья 13 Комната VAR.....	10
Статья 14 Комнаты неотложной медицинской помощи для игроков и официальных лиц матча.....	11
Статья 15 Станция допинг-контроля.....	11
Статья 16 Места для парковки.....	12
Статья 17 Прожекторное освещение.....	12
III. Зоны, связанные со зрителями.....	13
Статья 18 Вместимость трибун.....	13
Статья 19 Трибуны и зрительские залы.....	13
Статья 20 Общественный доступ, выход и пути сообщения.....	14
Статья 21 Система аварийного освещения.....	15
Статья 22 Система общего оповещения.....	15
Статья 23 Санитарные сооружения для зрителей.....	15
Статья 24 Помещения скорой медицинской помощи для зрителей.....	15
Статья 25 Места для зрителей с ограниченными физическими возможностями.....	16
Статья 26 VIP места и зона гостеприимства.....	16
Статья 27 Места для парковки.....	16
Статья 28 Оперативный центр.....	17
Статья 29 Система видеонаблюдения.....	17

IV. Зоны СМИ	18
Статья 30 Рабочая зона СМИ	18
Статья 31 Рабочая зона фотографов	18
Статья 32 Места для СМИ	18
Статья 33 Платформа для телевизионных камер	19
Статья 34 Места для телекомментатора	20
Статья 35 Требования для организации условий трансляции матчей Первой и Второй лиги	20
Статья 36 Телевизионные студии	21
Статья 37 Зоны для интервью	21
Статья 38 Зона для парковки передвижных ТВ-станции	21
Статья 39 Зал пресс-конференций	22
Статья 40 Рекламные щиты	22
Статья 41 Информационное табло	23
V. Заключительные Положения	23
Статья 42 Нарушения	23
Статья 43 Приложения	23
Статья 44 Принятие, вступление в силу и отмена	23
Приложение 1 – Организация Футбольного поля	24
Приложение 2 – Медицинский кабинет	25

I – Общие Положения

Статья 1 Область применения

1. Данный Регламент применим к матчам и соревнованиям, организуемым и проводимым КФФ, футбольными лигами и в иных установленных КФФ случаях.
2. Он регламентирует минимальные структурные критерии, которые должны быть выполнены стадионом для того, чтобы быть классифицированным (в порядке возрастания) по категории 1, 2, 3, 4 и 5. Чем выше Категория, тем строже и более многочисленны критерии. Структурные критерии, применимые к конкретным категориям представлены в виде таблицы, отражающие градации критериев между различными категориями. Структурные критерии, которые не представлены в форме таблицы применяются ко всем категориям.

Категория	Длина (м)	Ширина (м)	Допуск	Дополнительное требование
1	90 – 120	45 – 90	Соревнования среди детских и юношеских команд	
2	90 – 110	60 – 75	Чемпионат и Первенство РК среди юношеских команд ФК Премьер-Лиги, Первой лиги и Второй лиги. Первенство РК среди ФК Второй лиги. Первенство РК среди девичьих команд ФЦ и Академии, в том числе в возрастной категории U-17 и U-19	
3	90 – 110	60 – 75	Первенство РК среди команд Первой лиги. Чемпионат РК среди женских команд. Кубок РК	
4	100 – 105	64 – 68	Чемпионат РК среди команд Премьер-лиги Финал Кубка РК, Суперкубок РК, «Золотой матч»	Подогрев поля/защитное покрытие (в зависимости от местоположения и климатических условий)
5	105	68	Официальные матчи национальной сборной, матчи группового раунда европейских клубных соревнований	Подогрев поля/защитное покрытие (в зависимости от местоположения и климатических условий)

-
3. Данный Регламент предписывает обязанности по контролю соблюдения структурных критериев для требуемой категории стадиона, и определяют условия, при которых КФФ может сделать исключение для конкретного структурного критерия (статья 3).

Статья 2 Связь с Регламентами соревнований

Соответствующие Регламенты, Положения, Правила соревнований КФФ:

- a. указывают минимальную категорию стадиона, необходимого для игр в соответствующих соревнованиях;
- b. могут определять и/или более строгие критерии для требуемой категории, чем те, которые изложены в данном Регламенте.

Статья 3 Роли и обязанности

1. Департамент лицензирования несет ответственность за инспектирование заявленного стадиона и заполнения соответствующей формы, подтверждающей администрации КФФ, что каждый стадион соответствует структурным критериям требуемой категории стадиона;
2. КФФ принимает решение по стадионам, которые будут использоваться на основе данной формы и подтверждения, а также любую другую информацию, предоставленную Департаментом лицензирования. Такие решения являются окончательными.
3. КФФ может осмотреть стадионы в любое время до и во время турниров КФФ, в которых они используются, чтобы проверить наличие необходимых структурных критериев.
4. КФФ может сделать исключение для конкретного структурного критерия в определенных случаях. Исключения всегда предоставляются на определенный матч и/или турнир и на ограниченный период времени.

Статья 4 Основные термины и определения

Определения:

- a. IFAB - Международный Совет футбольной Ассоциации;
- b. ФИФА - Международная федерация футбольных ассоциаций.
- c. УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций.
- d. КФФ - Казахстанская федерация футбола.
- e. Правила игры - применяются во всех матчах и в каждой конфедерации, стране.
- f. Стадион – комплекс спортивных сооружений, предназначенных для проведения спортивных мероприятий и тренировочного процесса с прилегающей к нему территорией.
- g. Поле для игры (футбольное поле) – игровое пространство, обозначенное боковыми линиями, линиями ворот и сетками ворот.
- h. Гибридная система – комбинация искусственных и естественных материалов для создания игрового покрытия, которое требует солнечного света, воды, циркуляции воздуха и кошения.
- i. Техническая зона – обозначенная зона (на стадионах) для официальных лиц команд с местами для сиденья.
- j. Официальное лицо (лица) матча – общий термин для лица или лиц, ответственных за контроль футбольного матча от имени футбольной ассоциации и/или соревнований, под чьей юрисдикцией проводится матч.
- k. Судья – главное официальное лицо матча, которое действует на поле для игры. Другие официальные лица матча действуют под управлением и по указанию судьи. Судья является окончательным/последним лицом, принимающим решение.
- l. Резервный судья - официальное лицо матча, отвечающее за помощь судье с вопросами на поле и за его пределами, включая наблюдение за технической зоной, контроль замен и т.д.
- m. оперативный центр: наблюдательный пункт, в частности для сотрудников правоохранительных органов которые ведут наблюдение за порядком с целью безопасности, для зрителей, а также игроков на стадионе на время проведения матчей;
- n. VAR - Video assistant referee, сокращённо **VAR** - технология

в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году.

- о. Главная трибуна-место расположения раздевалок команд, судейской бригады официальных лиц матча Vip-места. Расположение главной трибуны по географическому принципу, рекомендуется на западной стороне.

II – Зоны, относящиеся к футболистам и официальным лицам

Статья 5 Игровое поле

1. Игровое поле должно быть гладким и ровным, и соблюдать *правила игры IFAB*. Поверхность должна быть зеленого цвета, а разметка белого цвета.
2. Никакие линии, кроме футбольных, как определено *правилами игры IFAB*, не должны быть на поле.
3. Игровое поле должно быть полностью покрыто естественным (100% натуральной травой) либо искусственным (100% синтетическое покрытие) либо гибридной системы.
4. Искусственное футбольное покрытие должно и меть:
 - a. Сертификат ФИФА на искусственный газон (траву) и на все его компоненты (лабораторный отчет ФИФА);
 - b. Допуск КФФ, который может быть получен по итогам тестирования лабораторией, аккредитованной ФИФА и/или КФФ;
 - c. отвечать всем требованиям действующего национального законодательства (если таковые имеются).
5. Территории, прилегающие непосредственно к игровому полю, должны быть безопасны для игроков и судей. Все оборудование вокруг поля и связанные с ним структурные элементы должны быть расположены так, чтобы они не представляли опасности для игроков, тренеров и официальных лиц матча.
6. Размеры игрового поля должны соответствовать требованиям п.2 Ст.1.

Статья 6 Зона разминки

Зона разминки для запасных игроков должна быть доступна вдоль боковой линии за первым помощником судьи. Зона для разминки должна быть покрыта травой или искусственным покрытием, надежно зафиксированным к земле, она должна иметь ту же поверхность что и футбольное поле. Если место вдоль боковой линии за первым помощником судьи недоступно, отведенная зона должна быть предусмотрена за одними из ворот, за рекламными щитами (если они установлены).

Статья 7 Ворота и запасные ворота

1. Футбольные ворота должны быть сделаны из алюминия или аналогичного материала, иметь круглую или эллиптическую форму, и не представлять никакой опасности для игроков. Кроме того, они должны отвечать *правилам игры IFAB*, что, в частности, означает:
 - a. расстояние между стойками- 7,32 метра;
 - b. расстояние от нижней кромки перекладины до поверхности земли - 2,44 метра;
 - c. стойки ворот и перекладины должны быть белого цвета и иметь одинаковую ширину и глубину, которая не должна превышать 12 сантиметров;
 - d. ворота должны быть надежно закреплены на земле.
2. На стадионе должны быть в наличии запасные ворота.

Статья 8 Техническая зона, скамья для запасных игроков, место резервного судьи

1. Стадион должен быть оборудован двумя крытыми скамейками на минимум на 14 человек и на расстоянии не менее 4 метров от боковой линии.
2. Техническая зона выступает на 1 метр в обе стороны от обозначенных сидячих мест и вперед до расстояния 1 метр от боковой линии.
3. Места для резервного судьи между техническими зонами.

Статья 9 Флагштоки

Стадион должен быть оборудован как минимум пятью флагштоками или другими сооружениями, позволяющими установить пять флагов.

Статья 10 Помещения для игроков и официальных лиц матча

Все помещения, указанные в статьях 11,12,13,14 15 должны быть хорошо освещены, обогреваемы, оборудованы кондиционерами. Обозначены соответствующими наименованиями и иметь доступ в интернет (проводного и/или к Wi-Fi со скоростью скачивания не менее 8 мегабит/сек.)

Статья 11 Раздевалки

1. Стадион должен быть оборудован как минимум одной раздевалкой для каждой команды, укомплектованной одним массажным столом, одной тактической доской и соответствующая следующим требованиям:

Категория	Санитарные сооружения и количество мест	Размеры
1, 2	Два душа, один туалет. Оборудованные места минимум на 18 человек	
3	Три душа, два отдельных туалета. Оборудованные места минимум на 22 человек и шкафчиками для одежды, холодильник, кондиционер.	Не менее 30 кв.м.
4, 5	Пять душевых кабинок, два отдельных туалета. Оборудованными местами минимум на 25 человек и шкафчиками для одежды, холодильник, кондиционер.	Не менее 50 кв.м

2. Стадион должен быть оборудован минимум одной раздевалкой для судей (возможны игры, в которых в судейской бригаде будет женщина) соответствующая следующим требованиям:

Категория	Санитарные сооружения и количество мест	Размеры
1и 2	Один душ, туалет, Оборудованные места на пять человек, стол, шкафчики.	
3, 4, 5	Два душа, туалет. Оборудованные места на шесть человек, стол, холодильник, шкафчики для одежды, холодильник, кондиционер.	Не менее 15 кв.м.

3. Стадион должен обеспечить безопасное передвижение обеих команд, судей, инспектора и делегата матча во время прибытия и отбытия со стадиона, а также прямой, закрытый и безопасный доступ из раздевалок в игровую зону и в любое помещение и сектор стадиона.

Статья 12 Комната и места для делегата и инспектора матча

1. Стадион должен быть оборудован помещениями, предназначенными для делегата и инспектора матча прямым доступом к раздевалкам команд и судей, а также к выделенным для них местам на стадионе для просмотра матча.
2. Для делегата и инспектора матча на главной трибуне должны быть определены и выделены безопасные места с хорошим обзором всего стадиона и игрового поля, с защитой от дождя и солнца.

Статья 13 Комната VAR

1. Комната должна располагаться на расстоянии не более 70 метров от туннеля выхода игроков на игровое поле и от зоны парковки ПТС либо комнаты режиссера ПФЛК-ТВ. Комната должна иметь:
 - a) площадь: не менее 20 кв. м.;
 - b) электропитание: источник бесперебойного питания мощностью не менее 3 кВт, 220 В;
 - c) отопление и кондиционирование: центральное отопление или при невозможности подключения центрального автономное отопление комнаты, систему кондиционирования для поддержания в теплое время года температуры +19 градусов внутри помещения;
 - d) освещение: не менее 4 LED светильников для освещения комнаты;
 - e) ролл-шторы: при наличии окон в комнате ролл-шторы для полного затемнения помещения;
 - f) врезной замок для возможности закрыть комнату изнутри;
 - g) форточку либо кабель-канал для ввода в комнату кабелей ПТС и телевизионных камер, при этом окна на улицу должны быть всегда закрыты и не рассматриваются в качестве альтернативы специальной форточке или кабель-каналу;
 - h) мебель: 3 стола (размер 3 на 1 метр/каждый стол), 6 офисных стульев;

-
- i) подключение к Интернет: подключение по оптоволоконной линии на скорости 70 мегабит/сек в обе стороны (загрузка и отправка). Подключение должно быть независимым и не пересекаться с ПФЛК-ТВ или другими источниками;
2. **Условия для VAR монитора на кромке поля:**
- a) Наличие электропитания с источником бесперебойного питания мощностью не менее 500 Вт
 - b) - Наличие 1 офисного стула
 - c) - Основное место установки – возле выхода из подтрибунного помещения.
3. **Условия для VAR камер на трибуне:**
- a) На каждой трибуне, либо при отсутствии Восточной трибуны, рядом с кромкой поля по противоположной от выхода стороне, должны быть организованы по одной точке электропитания с источником бесперебойного питания мощностью не менее 1,5 кВт.
 - b) На Восточной трибуне КФФ проведет монтаж специальных штативов с помощью анкерных болтов в основание трибуны.
 - c) В случае отсутствия Восточной трибуны необходимо соорудить 3 вышки для телекамер. Габариты каждой вышки – высота 7 метров, размер платформы 2х3 метра. Требуемое расстояние от боковой линии поля – 5 метров. Центральная вышка по центральной линии поля, две вышки – на удалении 16 метров от лицевых линий поля.

Статья 14 Комнаты неотложной медицинской помощи для игроков и официальных лиц

Стадион должен быть оборудован медицинскими комнатами неотложной медицинской помощи, согласно *Приложению 2*.

Статья 15 Станция допинг-контроля

Стадионы категории 4 и 5 должны быть оборудованы станцией допинг-контроля, согласно *Антидопинговому Регламенту УЕФА, ФИФА*.

Статья 16 Места для парковки

Стадион должен быть оборудован парковочными местами минимум для двух автобусов команд участников матча, автотранспорта для судей, инспектора и делегата матча. Они должны быть доступны командам и официальным лицам в безопасном месте в непосредственной близости к входу к помещениям для игроков и официальных лиц. Если такая парковка не находится в непосредственной близости к входу к помещениям для игроков и официальных лиц, то она должна быть организована в надежной и безопасной зоне высадки.

Статья 17 Прожекторное освещение

1. Стадион, матчи, которые транслируются телевидением, должен быть оборудован системой освещения, которое способно поддерживать как минимум следующую среднюю освещенность:

Категория	Горизонтальная освещенность	Вертикальная освещенность
1		
2	800 $E_h(\text{lux})$ с коэффициентами равномерности $U_{1h} > 0,4$ и $U_{2h} > 0,5$	350 $E_v(\text{lux})$ на каждой заданной плоскости с коэффициентами равномерности $U_1 > 0,35$ и $U_2 > 0,45$
3	1,200 $E_h(\text{lux})$ с коэффициентами равномерности $U_{1h} > 0,4$ и $U_{2h} > 0,6$	750 $E_v(\text{lux})$ на каждой заданной плоскости с коэффициентами равномерности $U_1 > 0,4$ и $U_2 > 0,45$
4, 5	1,400 $E_h(\text{lux})$ с коэффициентами равномерности $U_{1h} > 0,5$ и $U_{2h} > 0,7$	1,000 $E_v(\text{lux})$ на каждой заданной плоскости с коэффициентами равномерности $U_1 > 0,4$ и $U_2 > 0,5$

2. Для обеспечения гарантии, в случае отключения электричества во время матча, стадион должен быть оборудован системой аварийного электропитания, которая должна быть в рабочем состоянии, доступна и в состоянии обеспечить следующую среднюю горизонтальную освещенность:

Категория	Для матчей при искусственном освещении	Для транслируемых матчей
1		
2		350 $E_h(\text{lux})$
3		800 $E_h(\text{lux})$
4, 5	350 $E_h(\text{lux})$	900 $E_h(\text{lux})$ не более 10 минут после сбоя питания.

III – Зоны для зрителей

Статья 18 Вместимость стадиона

1. Стадион должен иметь следующую минимальную вместимость (включая VIP места):

Категория	Минимальное количество мест
1	не менее 100
2	не менее 500
3	не менее 1500
4	не менее 3000
5	не менее 8000

2. Не менее 5% мест от общей вместимости стадиона должно быть предназначено для болельщиков команды гостей в отдельном секторе.

Статья 19 Трибуны и зрительские места

1. Места для зрителей должны быть индивидуальными, пронумерованными, надежно зафиксированными, прочными, изготовленными из небьющегося, негорючего материала и иметь спинку высотой не менее 30 см при измерении от поверхности сиденья.
2. Трибуны должны быть надежно прикреплены к несущей основе. Материал, дизайн и конструкция трибун должны быть четко предназначены для постоянного использования.
3. Площадки, скамейки и сиденья без спинки разрешены/запрещены следующим образом:

Категория	
1, 2	Разрешается при условии, что скамейки и сиденья без спинки прочно закреплены.
3, 4, 5	Запрещено.

-
4. Стадионы категории 3, 4, 5 должны быть оборудованы местами общественного питания. Эти места должны быть согласованы компетентными органами, отвечающими за проведение матчей и безопасность на стадионе.
 5. На стадионе все общественные места должны быть хорошо освещены, включая подтрибунные помещения, а также светодиодные указатели на входах и выходах. Не должно быть никаких сыпучих, строительных материалов (камней, бетона, песка, строительного мусора) и других предметов, которые могут представлять опасность, для зрителей и участников матча.

Статья 20 Общественный доступ, выход и пути сообщения

1. Проходы, входы, выходы и все общественные зоны внутри и за пределами стадиона должны быть четко указаны и обозначены, для ориентации зрителей своих посадочных мест.
2. Входные ворота и/или турникеты должны быть сконструированы таким образом, чтобы избежать давки и обеспечить безопасный вход и выход зрителей.
3. Основные правила с указанием запрещенных предметов, например, в виде признанных пиктограмм, должны быть доступны на каждом входе.
4. Общественные проходы, выходы и пути эвакуации должны быть четко отделены от посадочных мест. Входные ворота, выездные ворота и двери должны быть исправными и обозначены общепонятными знаками.
5. Все двери и ворота, которые являются частью выхода и путей эвакуации, а также все ворота, ведущие с территории игрового поля (если применимо), должны быть:
 - a. В рабочем состоянии и сконструированные таким образом, чтобы они могли оставаться открытыми (но управляемыми), пока зрители на стадионе;
 - b. открываться наружу в сторону выхода и путей эвакуации.
6. Кроме того, стадион должен отвечать следующим требованиям с точки зрения управления доступом:

Категория	
5	Все входы должны быть оборудованы турникетами и системой управления электронными билетами.

Статья 21 Система аварийного освещения

В целях обеспечения безопасности и направления зрителей и персонала в случае недостаточности общего освещения, стадионы категории 3,4,5 должны быть оборудованы системой аварийного освещения, которая охватывает все зоны стадиона, включая все выходы и пути эвакуации.

Статья 22 Система общего оповещения

Стадион должен быть оборудован системой громкоговорителей, способных мгновенно передавать голосовые сообщения на всей территории стадиона и за его пределами и быть подключена к независимому источнику питания.

Статья 23 Санитарные сооружения для зрителей

1. Количество чистых и гигиеничных санитарных сооружений должно быть распределено равномерно во всех секторах на основе соотношения мужчин к женщинам 80:20. Раковины и туалеты должны иметь диспенсеры для бумаги и дозаторы для мыла и надежно закреплены.
2. Минимальные требования для санитарных сооружений являются следующие:
 - a. 1 унитаз на 250 мужчин;
 - b. 1 писсуар на 125 мужчин;
 - c. 1 туалет на 125 женщин.

Статья 24 Помещения скорой медицинской помощи для зрителей

1. Стадионы должны быть оборудованы помещением первой медицинской помощи, утвержденные компетентными органами местного самоуправления.
2. Все помещения первой медицинской помощи должны быть четко указаны и обозначены должным образом.

Статья 25 Места для зрителей с ограниченными физическими возможностями

1. Стадионы категории 3,4,5 должны быть оборудованы местами для зрителей с ограниченными физическими возможностями и сопровождающих их лиц. Места должны обеспечивать беспрепятственный вид на игровое поле. Места должны быть четко указаны и обозначены для ориентации зрителей своих посадочных мест и иметь прямой беспрепятственный доступ.
2. Места для зрителей с ограниченными физическими возможностями должны иметь доступ к общественному питанию и к выделенным санитарным сооружениям.
3. Стадион должен быть оборудован и иметь один специальный туалет на 15 человек с ограниченными физическими возможностями.

Статья 26 VIP места и зона гостеприимства

1. Стадион должен иметь следующее минимальное количество VIP мест:

Категория	
1 и 2	10
3	15
4	25
5	50

2. VIP места должны быть закрыты и расположены, на главной трибуне, между двумя 16-метровыми линиями, ближе к средней линии.
3. Стадион должны быть оборудованы специальной зоной питания для VIP гостей, которая находится в непосредственной близости от VIP мест.

Статья 27 Места для парковки

Стадионы должны иметь следующее минимальное количество парковочных мест в надежном и безопасном месте для VIPперсон:

Категория	
1	5
2	10
3	20
4	40
5	70

Статья 28 Оперативный центр (комната наблюдения за стадионом)

Стадионы должны отвечать следующим требованиям с точки зрения оборудования оперативного центра:

Категория	Требования	Дополнительные требования
2	Из оперативного центра стадиона должен быть обзор всей внутренней части стадиона и оборудована радиосвязь обеспечивающая связь между персоналом и официальными лицами, ответственных за безопасность на стадионе.	
3		
4, 5	Из оперативного центра стадиона должен быть обзор всей внутренней части стадиона и оборудована радиосвязь обеспечивающая связь между персоналом и официальными лицами, ответственных за безопасность на стадионе.	Должен быть оборудован цветными мониторами, подключенными к системе видеонаблюдения.

Статья 29 Система видеонаблюдения

Стадионы должны отвечать следующим требованиям с точки зрения системы видеонаблюдения:

Категория	требования
4, 5	Система видеонаблюдения, которая использует цветные камеры наблюдения с функциями панорамирования, наклона и зума и охватывает все подходы и подъезды к стадиону, общественные места на стадионе. Площади внутреннего пространства стадиона, не просматриваемые непосредственно из оперативного центра, должны быть охвачены системой видеонаблюдения. Камеры должны быть способны записывать как динамические изображения, так и фотографии.

IV – Зоны СМИ

Статья 30 Рабочая зона СМИ

1. Стадион должен иметь, по крайней мере, одно помещение с письменным столом, источником электропитания и доступом к интернету для использования в качестве рабочей зоны для представителей СМИ.
2. Рабочая зона СМИ должна предоставить следующие минимальные рабочие места для представителей СМИ:

Категория	
3	5
4	15
5	20

Статья 31 Рабочая зона фотографов

Рабочая зона для фотографов должна обеспечить следующее минимальное число рабочих мест и отвечать следующим дополнительным требованиям:

Категория	Минимальное число рабочих мест	Дополнительные требования
4	15	Рабочая зона фотографов должна иметь столы, стулья, розетки и доступ к интернету и иметь доступ на футбольное поле. Это может быть выделенный участок рабочей области СМИ (с соответственно увеличенной рабочей зоной), но желательно в отдельной комнате.
5	20	

Статья 32 Места для СМИ

1. Стадион должен иметь места для СМИ, зарезервированные для журналистов и радиокомментаторов. Места должны быть закрыты навесом и находится на основной трибуне, с хорошим обзором всего игрового поля и в непосредственной близости от него и легким доступом к другим помещениям для СМИ.
2. Кроме того, стадион должен отвечать следующим требованиям:

Категория	Минимальное количество мест	Минимальное количество мест, оборудованных столами
2	3	
3	5	3
4	15	10
5	25	15

- Каждый рабочий стол должен быть достаточно большим, чтобы вместить портативный компьютер и подключен электропитанию питания и доступу к интернету со скоростью скачивания не менее 10 мегабит/сек.

Статья 33 Платформа для телевизионных камер

- Одна основная камерная платформа должна быть установлена на главной трибуне.
- Основная камерная платформа должна быть закрыта, установлена напротив центральной линий игрового поля и на высоте выше высоты футбольного поля, которая гарантирует оптимальный и беспрепятственный вид на все игровое поле и его окрестности.
- Основная камерная платформа должна отвечать следующим требованиям:

Категория	
3	минимум, 4м в ширину и 2м в глубину
4, 5	минимум 6м в ширину и 2м в глубину.

- Дополнительные камерные платформы должны быть:

Категория		
1, 2	Одна камерная платформа, которая вмещает одну камеру на основной трибуне напротив центральной линии игрового поля.	С доступом в интернет
3, 4	Две камерные платформы на главной трибуне, расположенные на удалении 16 м от лицевых линий, каждая не менее 2м в ширину и 2м в глубину.	
5	Две камерные платформы на главной трибуне, расположенные на удалении 16 м от лицевых линий, каждая не менее 2м в ширину и 2м в глубину.	Одна камерная платформа для обзора с противоположной трибуны для размещения, по меньшей мере, одной камеры. Две камерные платформы не менее 2м в ширину и 2м в глубину за каждым воротами, каждая вмещающая одну камеру, расположенные на высоте не менее 7 метров, предоставляющие беспрепятственный вид на штрафную площадь.

Статья 34 Места для телекомментатора

1. Стадионы должны иметь следующие минимальные количества мест для телекомментатора:

Категория	
1,2,3	1 (только для матчей, которые транслируются)
4, 5	5

2. Места для телекомментатора должны быть закрыты и расположены по центру поля, на главной трибуне. Они должны иметь беспрепятственный вид на все игровое поле и быть в непосредственной близости от него, обеспечить свободный доступ к другим зонам СМИ и быть безопасными и доступными только для уполномоченных лиц.
3. Каждое места телекомментатора должно быть оборудовано письменным столом, электропитанием, освещением и доступом к интернету, со скоростью скачивания не менее 10 мегабит/сек.

Статья 35 Требования для организации условий трансляции матчей Первой и Второй лиги с использованием системы PIXELLOT

1. Закрытое помещение с регулярным круглосуточным бесперебойным подключением компьютера к системе PIXELLOT к сети Интернет по оптоволоконному каналу связи (либо радиорелейному) независимо от даты проведения матчей на скорости 10 мегабит/сек в обе стороны (загрузка и отправка).
2. Наличие платформы для установки камеры по центру футбольного поля на высоте не менее 8 метров с удалением от боковой линии поля на расстоянии не менее 6 метров.
3. Главный компьютер системы PIXELLOT должен быть установлен в сухом месте в комнате административного здания на одной стороне с камерной платформой. В случае отсутствия административного здания возможен монтаж системного блока в влагозащитный шкаф на платформе для камеры.

4. Наличие в комнате хранения компьютера PIXELLOT точки электропитания 220В с источником бесперебойного питания мощностью 1 кВт. Круглосуточное обеспечение питания. В случае уличного монтажа компьютера в шкаф, обеспечение требуемого питания на платформе для камер.

Статья 36 Телевизионные студии

Стадионы должны быть оборудованы телевизионной студией.

Категория	Минимальное количество помещений	Минимальный размер	Дополнительные требования
4, 5	1	5м*5м*2,5м	Вид на все игровое поле

Статья 37 Зоны для интервью

1. Стадион должен быть оборудован зонами между полем и раздевалками, которые могут быть использованы для проведения коротких ТВ и радиоинтервью.
2. Стадион должен иметь площадь между раздевалками и зонами, предназначенными для автобусов команд, которые могут быть преобразованы в смешанные зоны, где аккредитованные представители СМИ смогут взять интервью у игроков после матча.

Статья 38 Зона парковки для передвижной ТВ станции

1. Стадионы должны иметь безопасное пространство, которое может использоваться как телестудия для наружной парковки передвижной ТВ станции.
2. Парковка должна:
 - a. быть расположена рядом со стадионом на одной стороне с главной трибуной и основной камерной платформой, а также в непосредственной близости с источником питания;
 - b. обеспечивать свободную, сплошную и ровную стоянку для больших и тяжелых транспортных средств (в т.ч. 43-тонных грузовиков);

- с. иметь достаточный дренаж такой, для того, чтобы кабели, оборудование или транспортные средства не находились в опасном контакте с водой;
- д. не иметь препятствий, таких как деревья, здания и бордюры, и позволять производить беспрепятственный доступ для спецмашин;
- е. предоставлять свободный, беспрепятственный обзор горизонта с юго-запада до юго-востока, или быть в пределах 50м от специальный свободной парковки для машины спутниковой связи (измеряется от края телестудии).

Статья 39 Зал пресс-конференций

Стадион должен отвечать следующим требованиям для проведения пресс-конференций:

Категория	Расположение и удобства	Минимальное количество мест
3	Пресс-конференц-зал должен быть доступен в пределах стадиона, оборудован столом, стульями, звуковой системой (микрофоны, колонки)	10
4, 5	Пресс-конференц-зал должен находиться в непосредственной близости от раздевалок команд. Оборудован столом и стульями, камерной платформой, достаточно большой, чтобы вместить не менее 5 камер, звуковой системой (микрофоны, колонки) и осветительным оборудованием для телевидения.	20

Статья 40 Рекламные щиты

Рекламные щиты, которые устанавливают вокруг игрового поля, не должны мешать обзору зрителей. Минимальное расстояние между линиями, ограничивающими игровое поле, и рекламными щитами, высота которых не должна превышать 110 см.

Рекламные щиты не должны:

- а) быть установлены в тех местах, где они могут создать угрозу для игроков, официальных лиц;
- б) иметь такую конструкцию или быть изготовленными из материалов, представляющих опасность для игроков, например электроснабжение для вращающихся рекламных щитов не должно превышать напряжение, опасное для любого участника матча;
- с) быть изготовлены из любого материала, поверхность которого может отражать свет отвлекающий внимание футбольных игроков, судей, зрителей;

-
- d) служить препятствием для эвакуации зрителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации во время матча.

Статья 41 – Информационное табло

На каждом стадионе должно быть установлено информационное табло. Табло должно отображать следующую минимальную информацию на протяжении всего матча:

- а) наименование команд участниц матча;
- б) счет матча.

Табло должно быть установлено таким образом, чтобы не мешало зрителям на стадионе обзору игры.

V – Заключительные Положения

Статья 42 Нарушения

За любое нарушение требований данного Регламента могут быть применены штрафные санкции КФФ в соответствии с Правилами по сертификации, Дисциплинарного Регламента КФФ и иных Правил и Регламентов КФФ.


Статья 43 Приложения

Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего регламента.

Статья 44 Принятие, вступление в силу и отмена

1. Этот Регламент был утвержден Исполнительным Комитетом КФФ _____ на заседании «27» января 2022 года протокол № 5/31.
 2. Данный Регламент вступает в силу с даты его утверждения.
 3. Данный Регламент заменяет собой «Регламент КФФ по инфраструктуре стадионов» изд. 2018 г.
-

Приложение 1 – Организация Футбольного поля (см. статью 5)

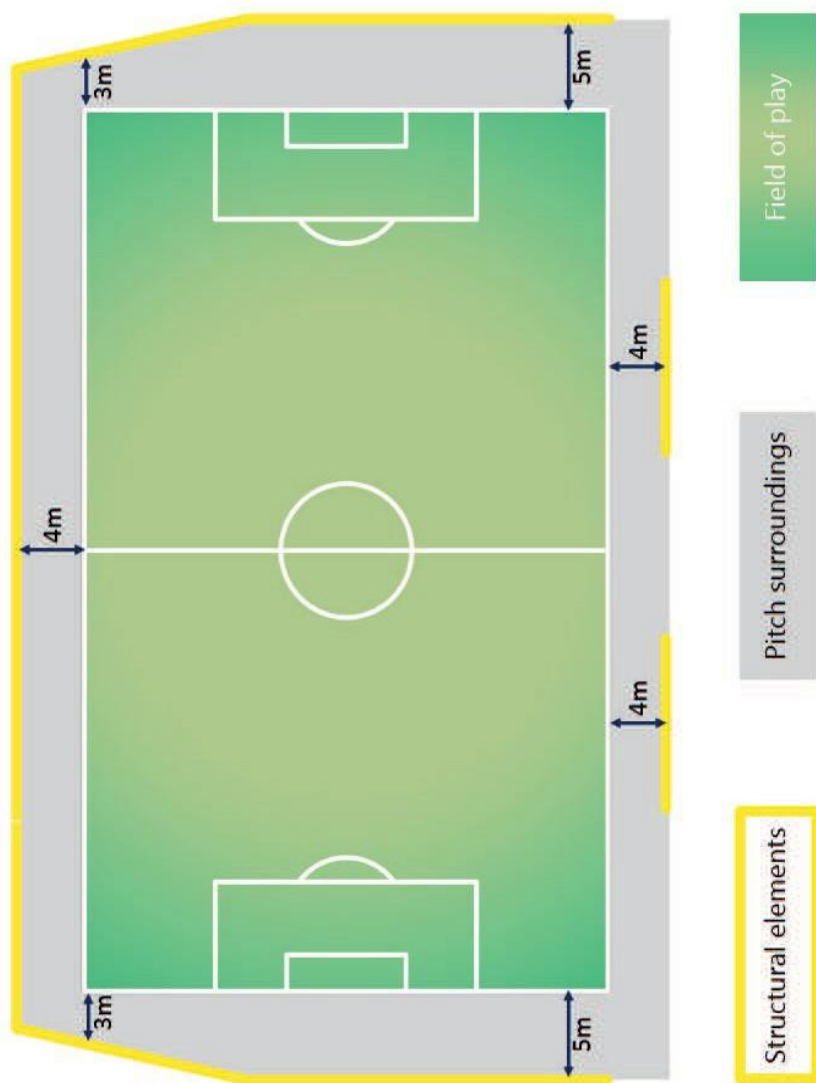

Приложение 2 – медицинский кабинет

- 1 процедурный стол/кушетка;
- 2 стула;
- Зеркало;
- Действующий список запрещенных препаратов WADA;
- Медицинский блокнот (для мед. предписаний);
- Яркий свет;
- Проточная вода;
- Стетоскоп;
- Прибор для измерения кровяного давления (сфигмоманометр);
- Набор для наложения швов (1 пинцет/1 иглодержатель/ Nylон 000 (2 нити);
- Кислород D-size (скорость потока минимум 15 л/мин);
- Небулайзер;
- Перчатки (стерильные и нестерильные);
- Шприцы и иглы;
- Медицинские контейнеры (sharp box);
- Ватные тампоны;
- Гель для рук;
- Перевязочные материалы;
- Тест – полоски для анализа крови и мочи;
- Зубной транспорт (средний);
- Спасательное фольгированное одеяло;
- Офтальмоскоп и ауроскоп;
- Глазной фонарик;
- Лед и пластиковые пакеты;
- Проспиртованные тампоны;
- Бинты;
- Депрессор для языка;
- Запас местного анестетика (лидокаин 2% и/или ропивакаин);